仪器型号/编号	校准日期	校准参数	采样前校准流量(L/min)			采样后校准流量(L/min)		
			A路	B路	尘路	A路	B路	尘路
ZR-3922/STT-XC0638	2026.06.14	校准流量	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100
		仪器流量	1.006	1.007	100	1.008	1.006	101
		流量误差%	0.6	0.7	0.0	0.8	0.6	1.0
ZR-3922/STT-XC0639		校准流量	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100
		仪器流量	0.997	0.998	100	0.996	0.996	101
		流量误差%	-0.3	-0.2	0.0	-0.4	-0.4	1.0
ZR-3922/STT-XC0640		校准流量	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100
		仪器流量	1.002	1.003	100	1.009	1.006	101
		流量误差%	0.2	0.3	0.0	0.9	0.6	1.0
ZR-3922/STT-XC0643		校准流量	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100
		仪器流量	1.007	0.998	100	0.996	0.998	99
		流量误差%	0.7	-0.2	0.0	-0.4	-0.2	-1.0
ZR-3922/STT-XC0684		校准流量	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100
		仪器流量	0.994	0.997	99	1.006	0.996	98
		流量误差%	-0.6	-0.3	-1.0	0.6	-0.4	-2.0
ZR-3922/STT-XC0686		校准流量	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100
		仪器流量	0.997	0.997	100	0.998	0.998	101
		流量误差%	-0.3	-0.3	0.0	-0.2	-0.2	1.0
ZR-3923/STT-XC0790	2026.07.08	校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.509	0.510	0.197	0.499	0.503	0.197
		流量误差%	1.8	2.0	-1.5	-1.2	0.6	-1.5
ZR-3923/STT-XC0791		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.508	0.498	0.203	0.491	0.495	0.198
		流量误差%	1.6	-0.4	0.5	-1.8	-1.0	-1.0
ZR-3923/STT-XC0792		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.507	0.499	0.200	0.509	0.493	0.205
		流量误差%	1.4	-0.2	0.0	1.8	-1.4	2.5
ZR-3923/STT-XC0793		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.500	0.488	0.195	0.500	0.490	0.203
		流量误差%	0.0	-2.4	-2.5	0.0	-2.0	1.5
ZR-3923/STT-XC0794		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.494	0.491	0.198	0.499	0.503	0.198
		流量误差%	-1.0	-1.8	-1.0	-0.2	0.6	-1.0
ZR-3923/STT-XC0795		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.505	0.491	0.197	0.499	0.508	0.204
		流量误差%	1.0	-1.8	-1.5	-0.2	1.6	2.0
ZR-3923/STT-XC0796		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.494	0.495	0.200	0.500	0.499	0.203
		流量误差%	-1.8	-1.0	0.0	0.0	-0.2	1.5

仪器型号/编号	校准日期	校准参数	采样前校准流量(L/min)			采样后校准流量(L/min)		
			A路	B路	尘路	A路	B路	尘路
ZR-3923/STT-XC0790	2026.07.10	校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.494	0.506	0.203	0.493	0.497	0.197
		流量误差%	-1.8	1.2	1.5	-1.4	-0.6	-1.5
ZR-3923/STT-XC0791		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.492	0.492	0.196	0.505	0.507	0.201
		流量误差%	-1.6	-0.6	-2.0	1.0	1.4	0.5
ZR-3923/STT-XC0792		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.492	0.492	0.198	0.492	0.503	0.198
		流量误差%	-1.6	-1.6	-1.0	-1.6	0.6	-1.0
ZR-3923/STT-XC0793		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.503	0.496	0.201	0.493	0.497	0.201
		流量误差%	0.6	-1.4	0.5	-1.4	-0.6	0.5
ZR-3923/STT-XC0794		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.501	0.496	0.203	0.502	0.501	0.202
		流量误差%	0.2	-0.8	1.5	0.4	0.2	1.0
ZR-3923/STT-XC0795		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.496	0.492	0.203	0.493	0.493	0.203
		流量误差%	-0.8	-1.6	1.5	-1.4	-1.4	1.5
ZR-3923/STT-XC0796		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.496	0.496	0.195	0.501	0.502	0.195
		流量误差%	-0.8	-0.8	-2.5	0.2	0.4	-2.5
ZR-3923/STT-XC0790	2026.07.10	校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.495	0.496	0.203	0.502	0.502	0.203
		流量误差%	-1.0	-0.8	0.0	0.4	0.4	1.5
ZR-3923/STT-XC0791		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.500	0.493	0.200	0.505	0.500	0.200
		流量误差%	0.0	-1.4	-1.0	1.0	0.0	0.0
ZR-3923/STT-XC0792		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.498	0.492	0.200	0.491	0.495	0.195
		流量误差%	-0.4	-1.6	0.0	-1.8	-1.0	-2.5
ZR-3923/STT-XC0793		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.505	0.500	0.203	0.492	0.504	0.196
		流量误差%	1.0	0.0	2.0	-1.6	0.8	-2.0
ZR-3923/STT-XC0794		校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.491	0.492	0.198	0.502	0.500	0.197
		流量误差%	-1.8	-1.6	-1.0	0.4	0.0	-1.5

公示稿 公示稿 公示稿 公示稿

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

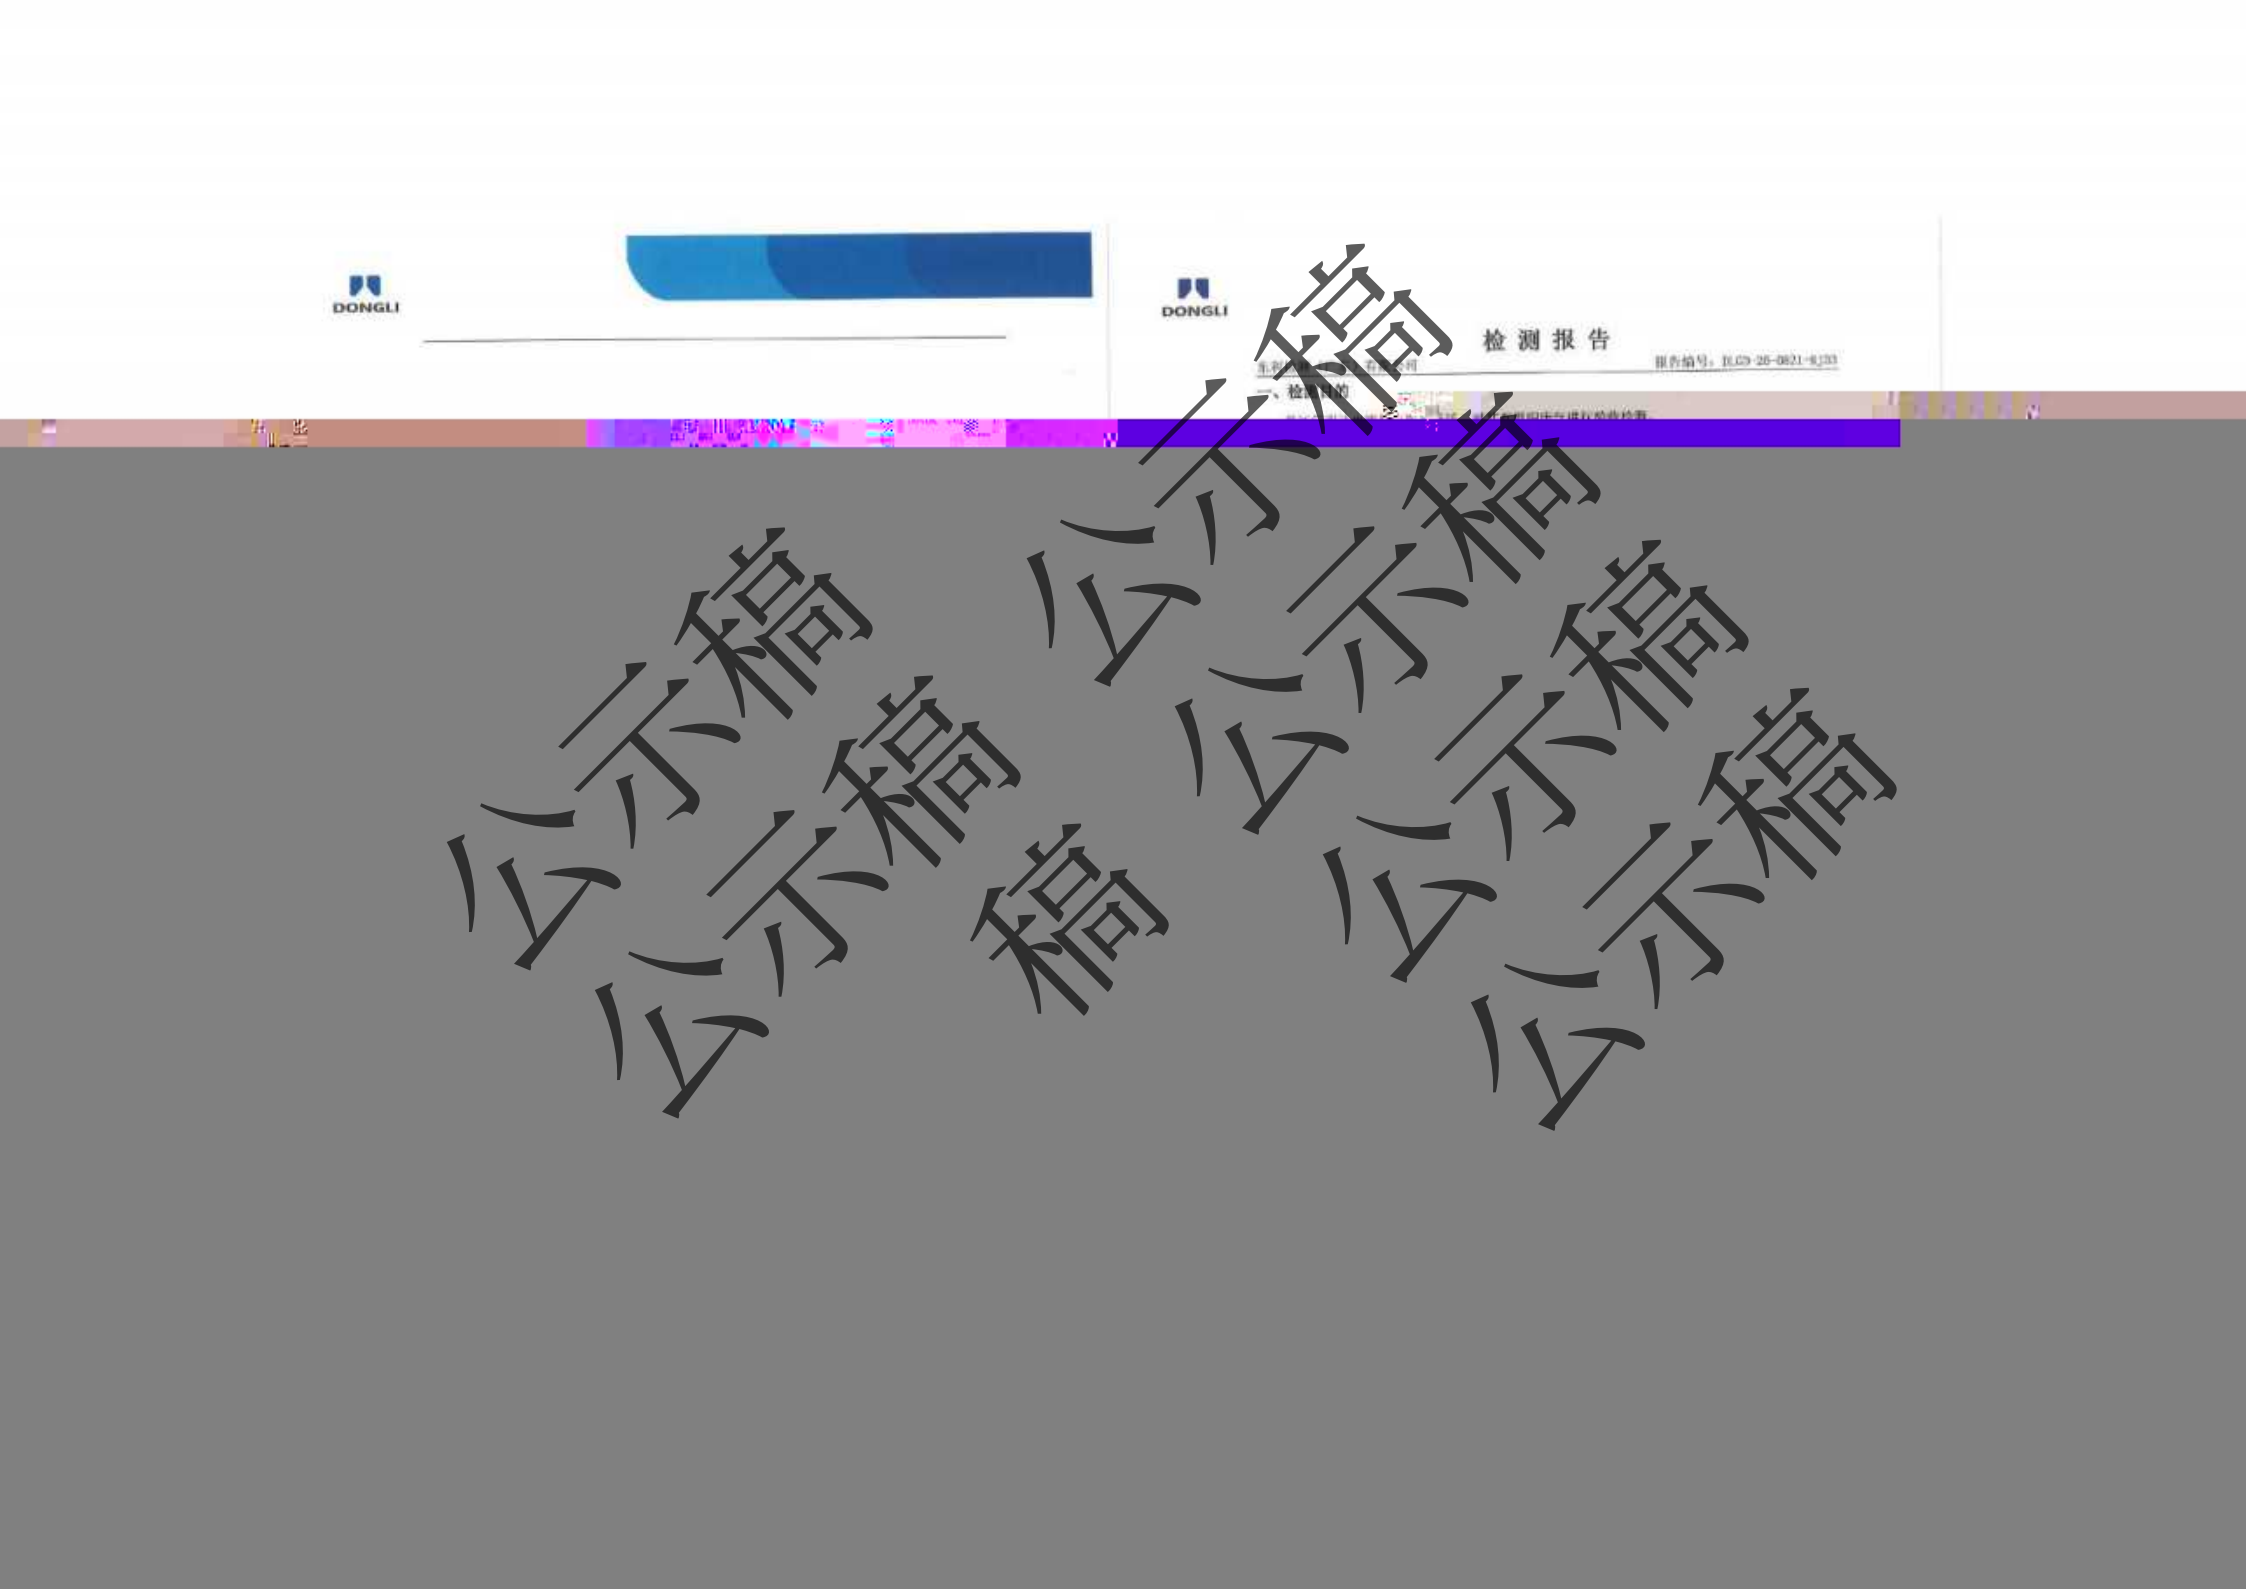
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿


DONGLI
DONGLI
检 测 报 告
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

DONGLI

检 测 报 告

东利轮胎（广东）有限公司　　报告编号：DLGD-26-0821-EJ33

表 4 有组织废气 检测结果

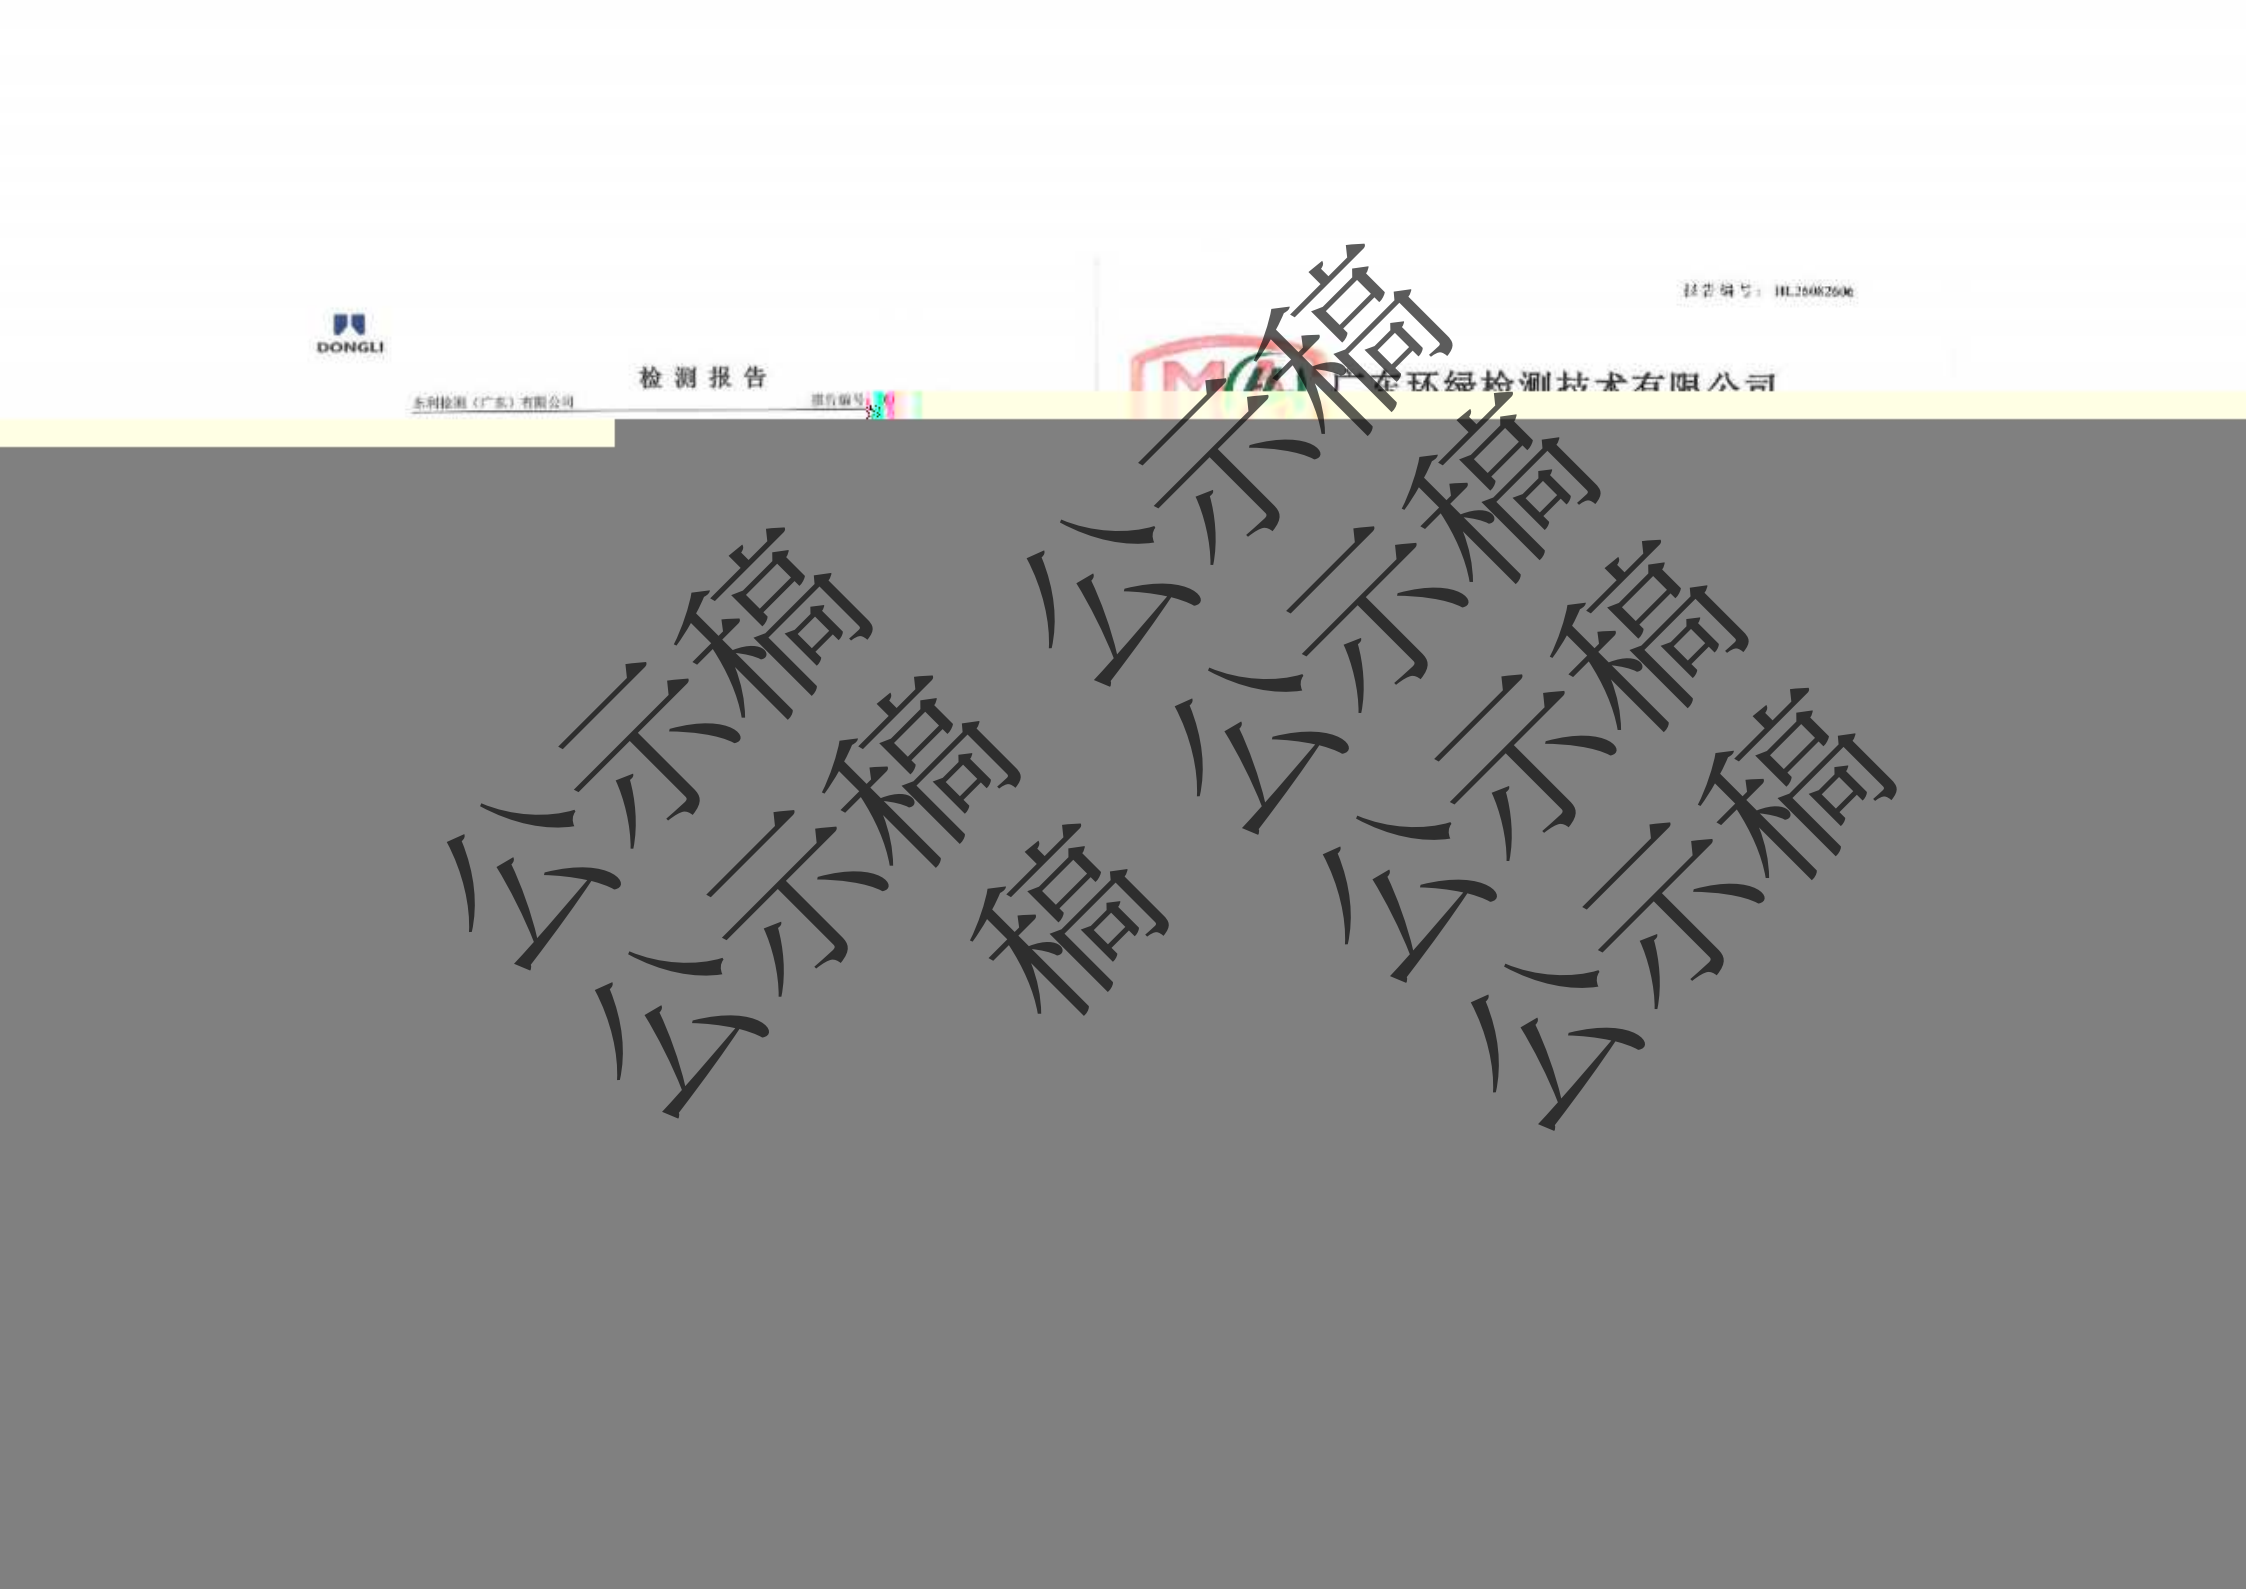
监测点位	检测项目		采样日期	检测结果			参考限值
				第一次	第二次	第三次	

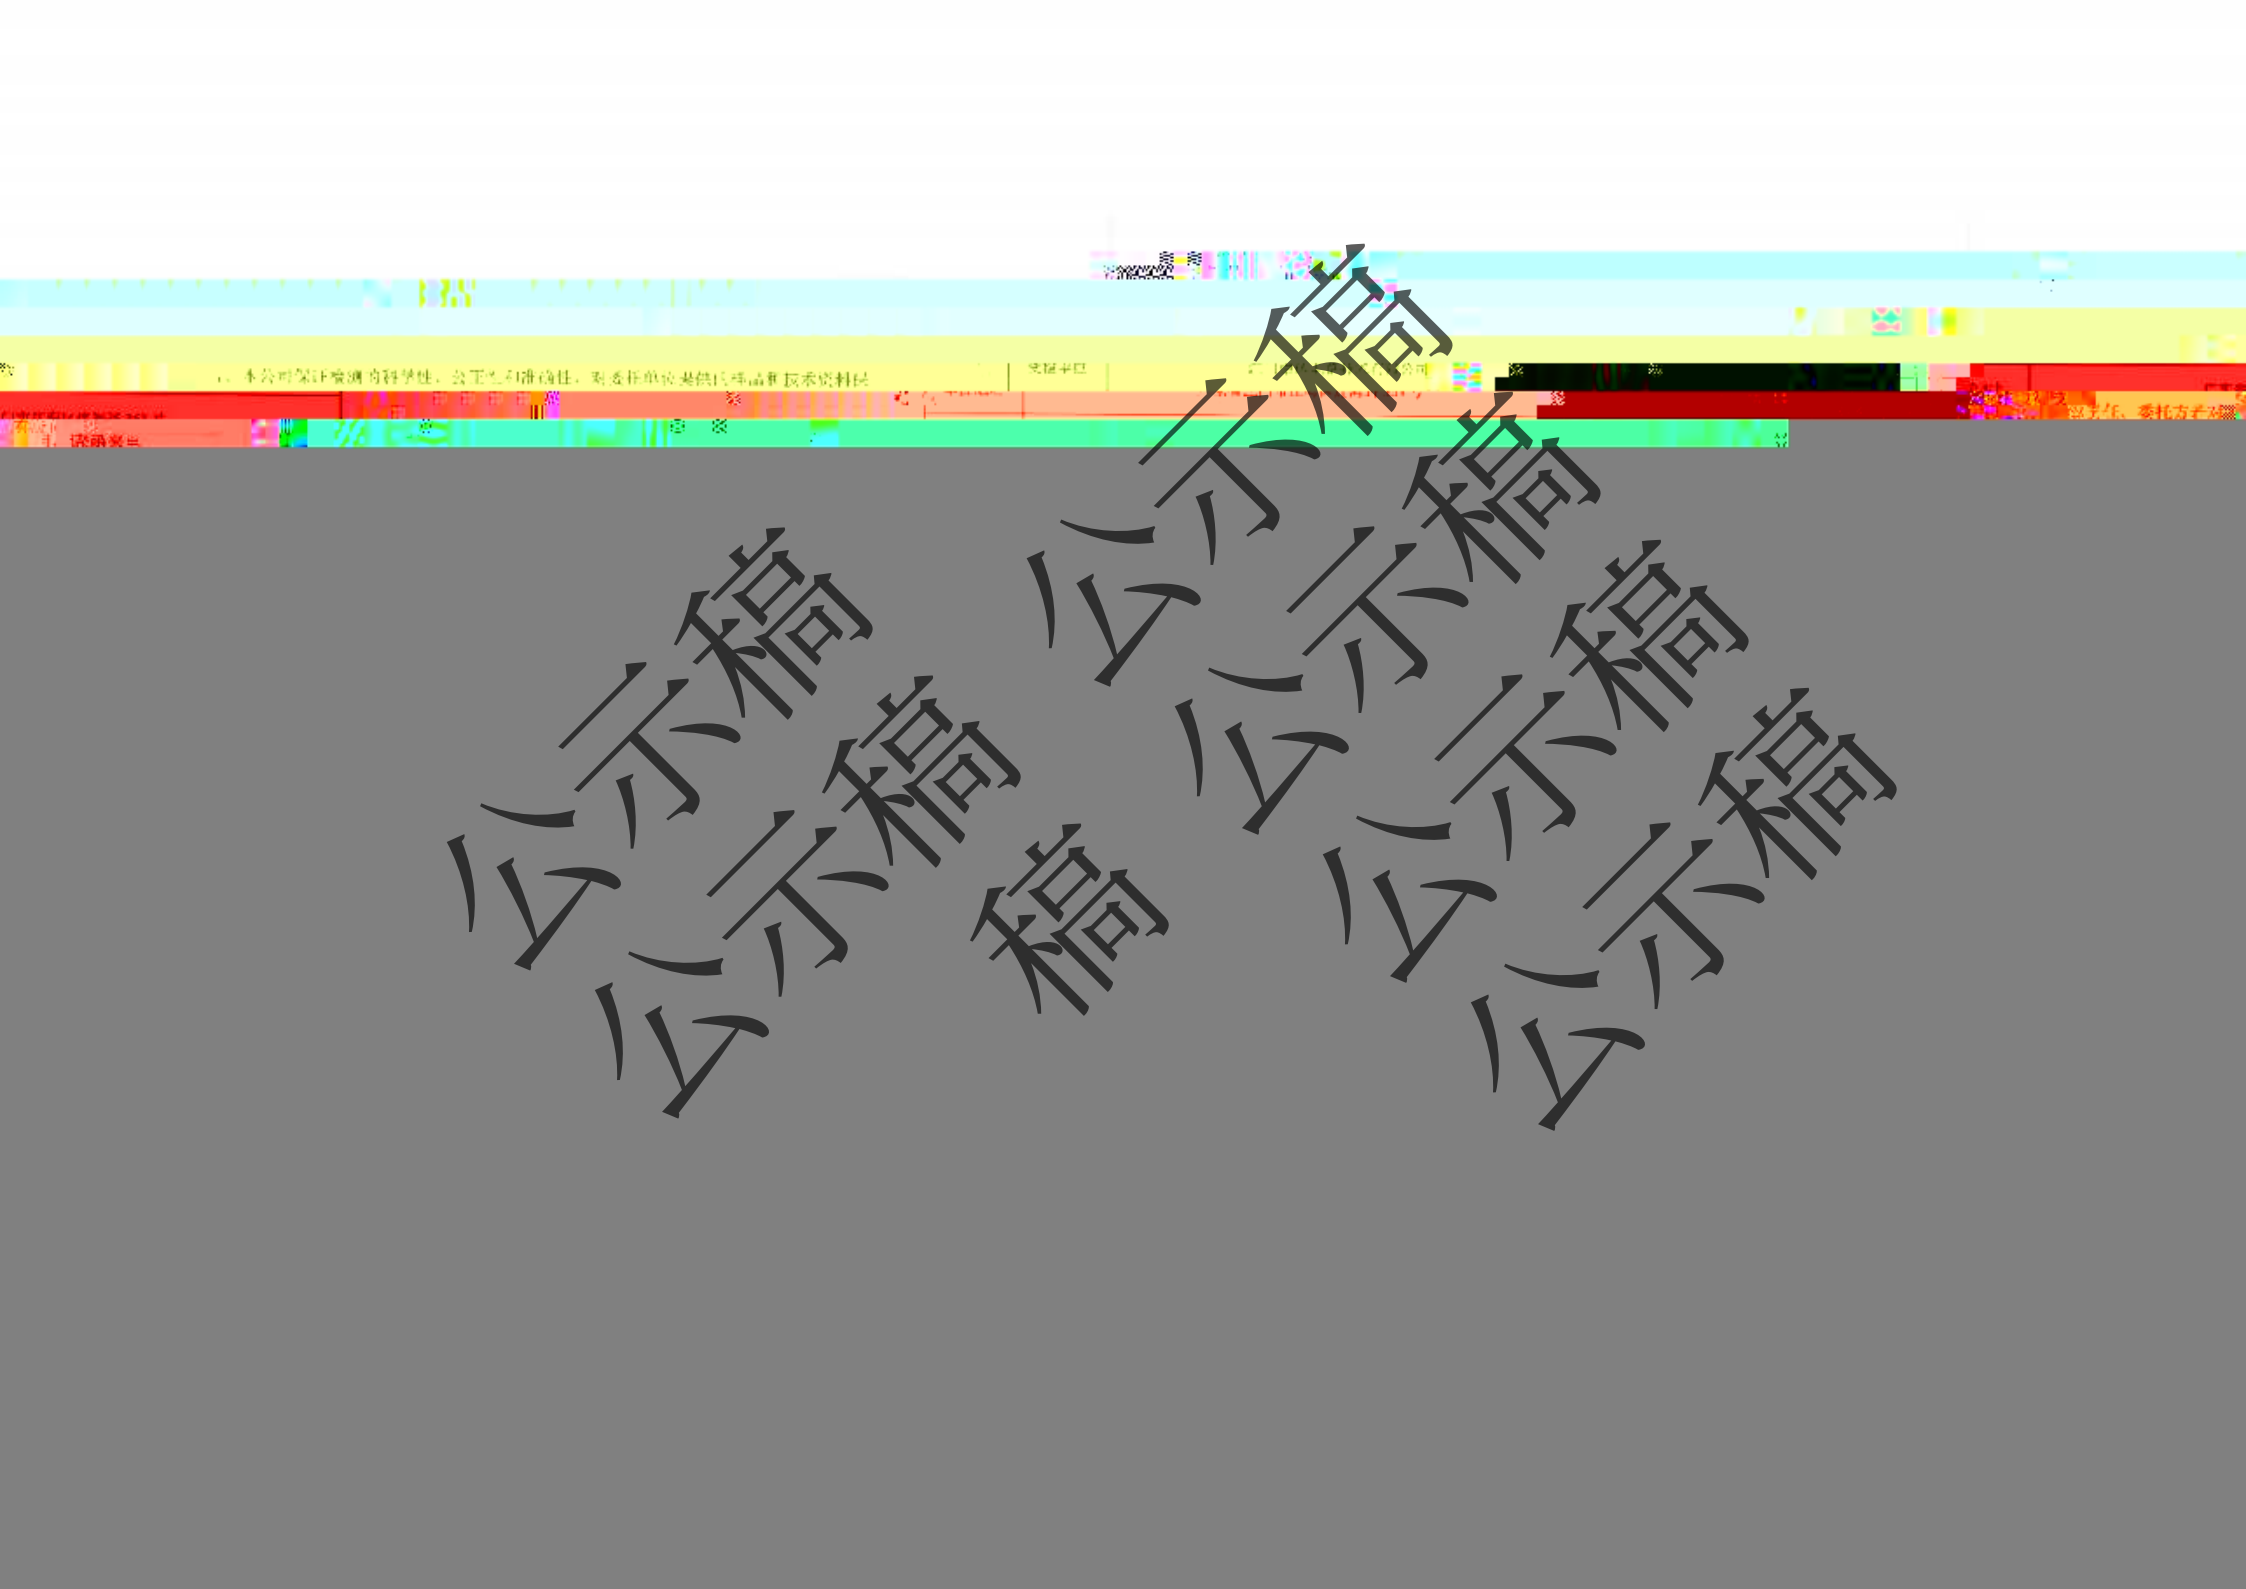
公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿

DONGLI

检 测 报 告

二、检测结论


DONGLI
检 测 报 告
东利检测（广东）有限公司
报告编号：HL20082606
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿


公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

二、检测内容

表 2 检测内容一览表

类别	点位名称	检测项目	检测频次	样品数量及状态

四、检测结果

表 4 有组织废气检测结果一览表

检测点位	检测项目	检测结果

公示稿 公示稿 公示稿
公示稿 公示稿 公示稿
稿 公示稿 公示稿

报告编号：HL26082606

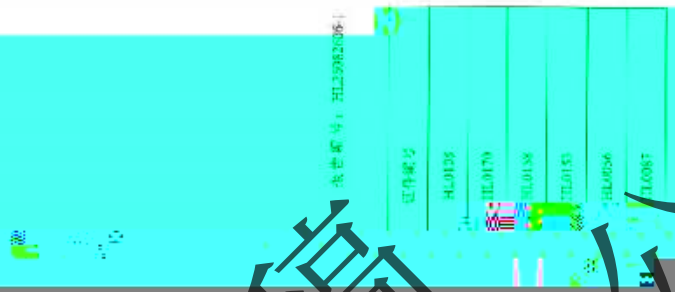
续表 4　有组织废气检测结果一览表

点位名称	采样日期	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次

附图：检测点位图

公示稿 公示稿 公示稿
公示稿 公示稿 公示稿
公示稿 公示稿 公示稿

公示稿 公示稿 公示稿
公示稿 公示稿 公示稿
公示稿 公示稿



公示稿 公示稿 公示稿
公示稿 公示稿 公示稿
公示稿 公示稿

附件 8 竣工公示及调试公示



公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿

收意见

附件 9 验

万㎡电路板改扩建

江门崇达电路技术有限公司新增年产 192

环评〔2017〕4号）的相关要求！2026年9月18

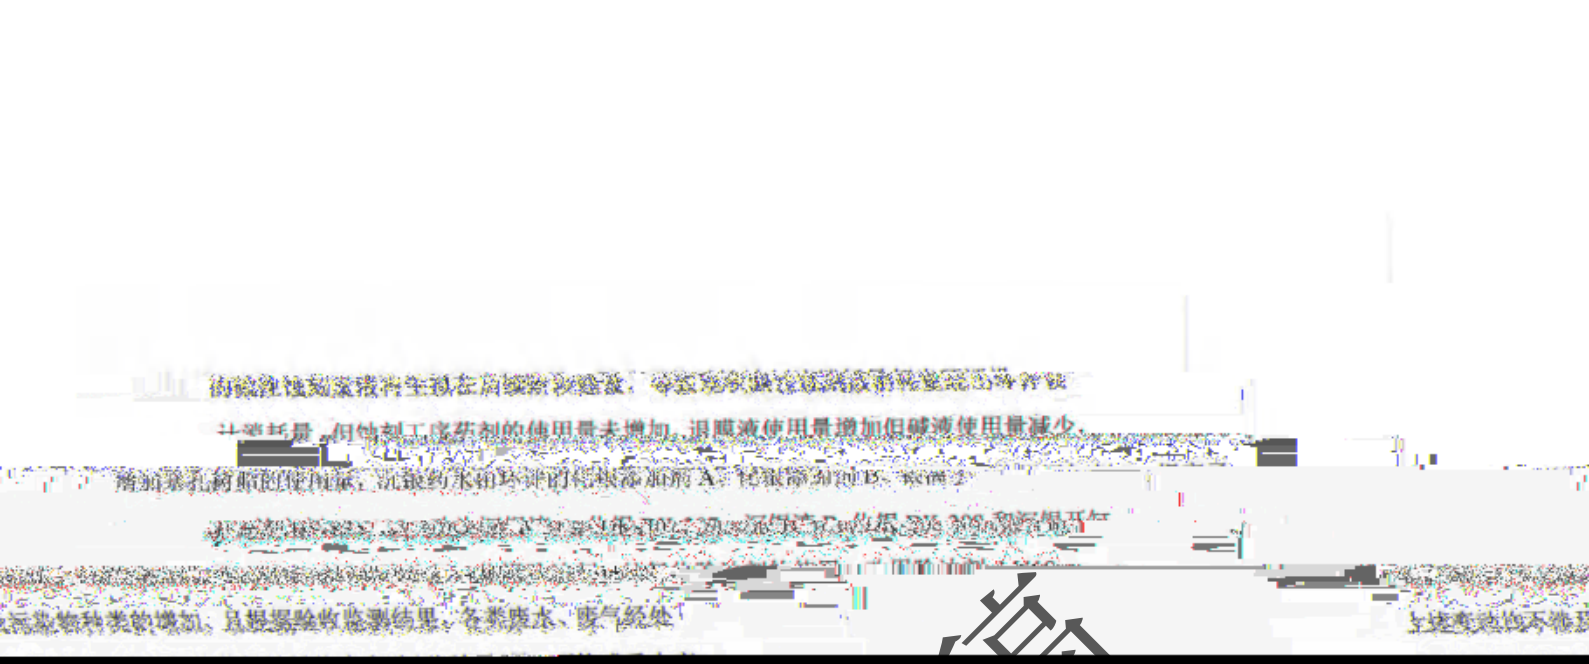
环境保护验收暂行办法》（国环规




公示稿

序号	项目	单元	主要验收范围：
			1条、OSP线1条、成品清洗机2台、V-CUT、成型、测试、FQC、包





第一阶段项目生产过程中排放的废气主要为含尘废气、酸碱废气、有机废气、

[redacted]

燃烧”或“碱液喷淋+干式过滤器+活性炭吸附”处理，含锡废气采用“[redacted]

样稿

要求建设危险废物暂存场所。

位处理，生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运处置。

（五）其他环境保护设施落实情况

1、环境风险防范措施

（二）废气



无组织排放限值。

（四）厂界噪声

[redacted]

准。

（五）污染物排放总量

[redacted]





签名	
电话	

公示稿 公示稿 公示稿

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应

公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿

市东英科技有限公司、广东智环创新环境科技有限公司。

第一阶段的总环保投资为 7855.29 万元，其中废水治理设施 5000 万元、废气治理设施 1100 万元、噪声治理设施 555.33 万元、固体废物防治措施 677.54 万元、[illegible]

[illegible]

公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿

1.3 验收过程简况

目前第一阶段各主要生产设施和环保设施运行正常，具备环保设施竣工验收

条件，江门崇达电路技术有限公司根据建设项目竣工环境保护验收暂行

公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿

位责任制，保证环保设施的正常运行。

[redacted]

公示稿 公示稿 公示稿
公示稿 公示稿 公示稿
公示稿 公示稿 公示稿

镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中“表 5 新建企业大气污染物排放限值”

公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿 公示稿

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿